


正誤表

「原発の老朽化はこのように 圧力容器の中性子照射脆化を中心に」

本文 22 ページ及び 123 ページに下記のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

図表中の「熱伝導率」を「熱伝達率」に訂正いたします。

【誤】

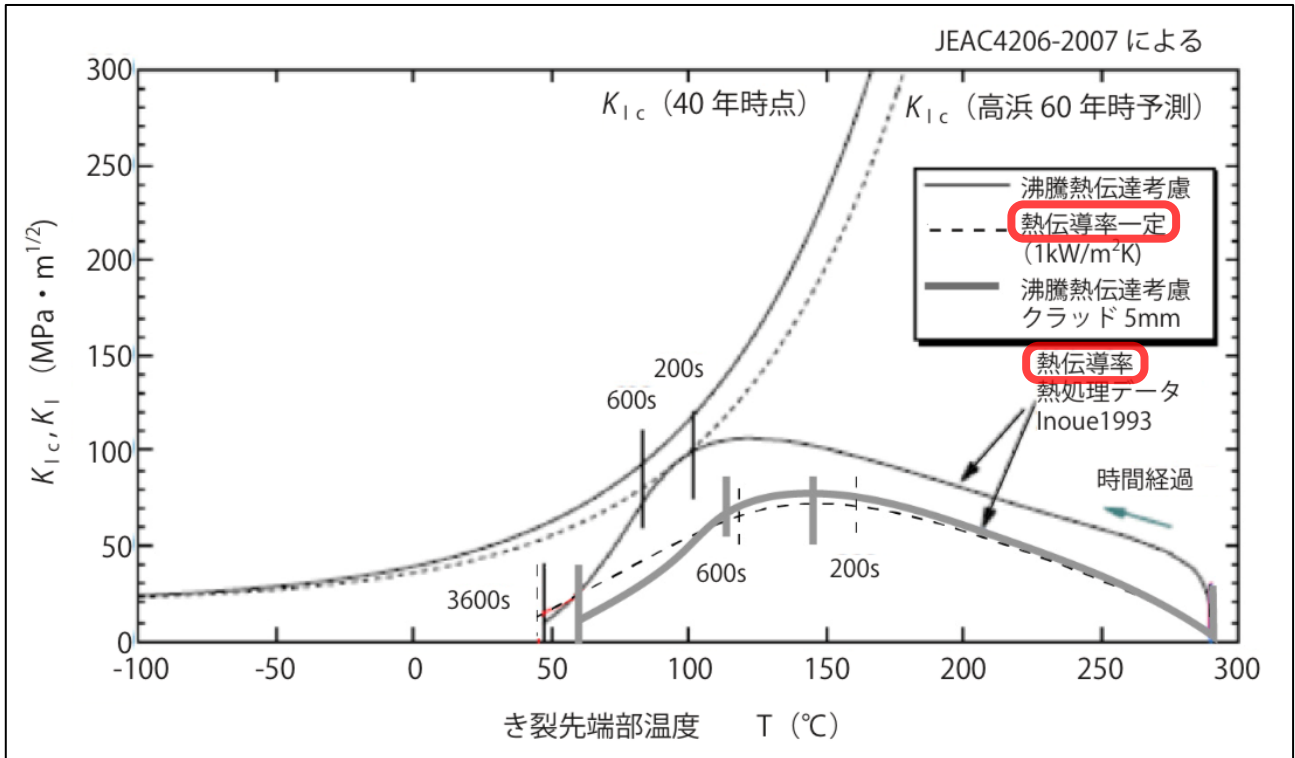

【正】

